


- Legenda:
1. Pocinkovana traka FeZn 20x3 mm prihvatnog sistema
 2. Potpora za ravan krov betonska kocka SRPS N.B.4.925BK
 3. Stezaljka za oluk SRPS N.B.4.908P
 4. Kutija za merni spoj SRPS N.B.4.912A
 5. Pocinkovana traka FeZn 20x3 mm spusnog sistema
 6. Čelična pocinkovana traka FeZn P25x4mm temeljnog uzemljivača
 7. Ukrsni komad SRPS N.B.4.936III za spoj 2 trake
 8. Obujmica za oluk SRPS N.B.4.914A

Napomena:

1. Po krovu i zidu se provodnik polaže na odgovarajućim nosačima /potporama.
2. Merni spojevi se montiraju na visini 1,7m od kote trotoara.
3. Spusni vodovi gromobrana se povezuju na izводе čelične pocinkovane trake sa temeljnog uzemljivača.

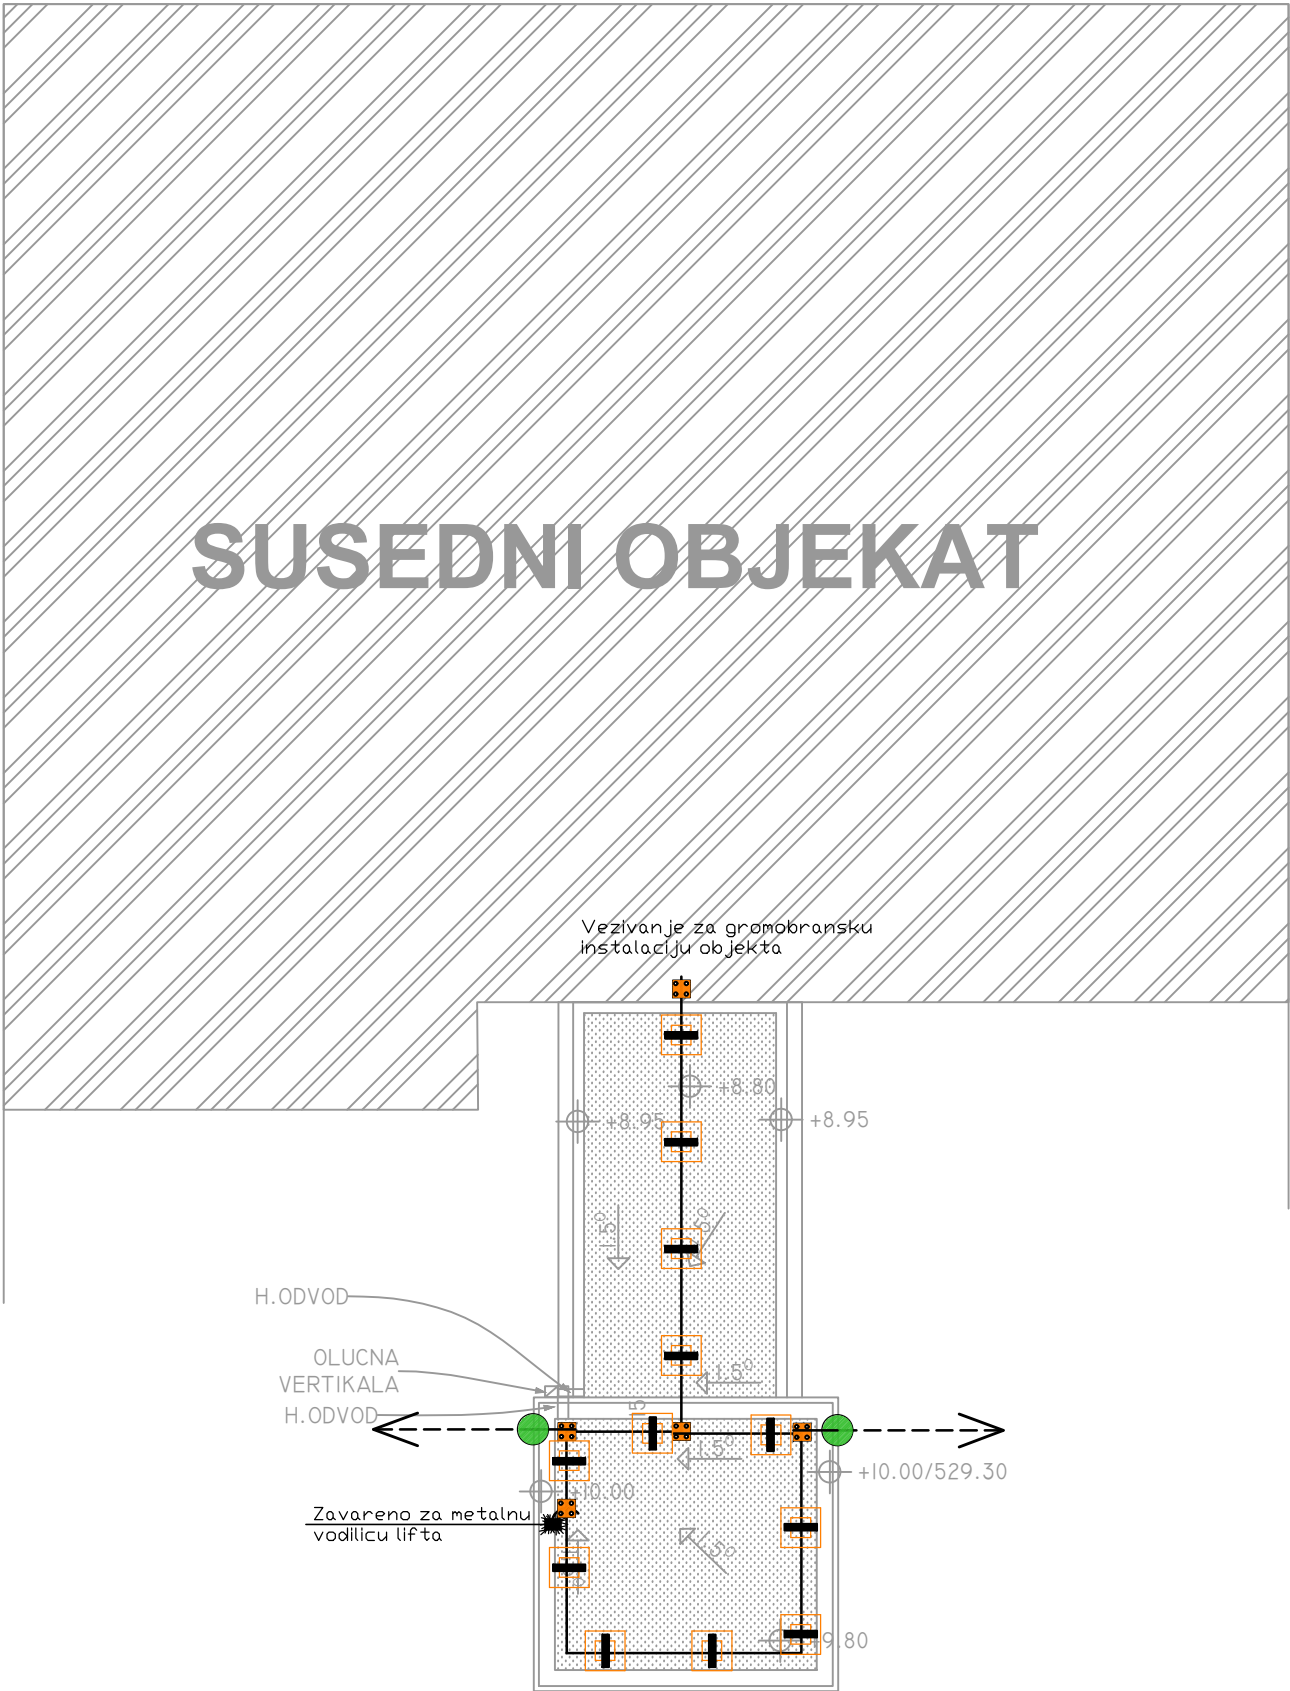

NAZIV PROJEKTANTA:



"ORION" D.O.O. KRU EVAC

PRIVREDNO DRU TVO ZA PROJEKTOVANJE, MERENJE I IZVĐENJE
ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA "ORION" D.O.O.,
Dositejeva 13/10, tel: 037 352 70 74, 064 19 73 749,
mail: orion.krusevac@yahoo.com, orion.krusevac@gmail.com

INVESTITOR:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJA

OBJEKAT:

IZGRADNJA PANDRAMSKOG LIFTA spr. P+1

LOKACIJA:

na K.P. br. 3195, K.O. RIBARE, RIBARSKA BANJA

DEO PROJEKTA:

4. SVESKA ELEKTROINSTALACIJE

FAZA PROJEKTA:

PZI

PEČAT:



ODGOVORNI PROJEKTANT:

DRAGAN ŽIVKOVIĆ D.I.E.

PARAF:

Dragana P. Živković

PROJEKTANT SARADNIK:

PARAF:

RAZMERA:

1:100

NAZIV CRTEŽ A:

KROVNE RAVNI
GROMOBRA NSKA INSTALACIJA

DATUM:

avg 2019.

BROJ CRTEŽ A:

05